

矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ23-272

检测日期: 2023年12月12-13日

企业名称: 江西亿山矿业有限公司玉山县干坑口萤石矿
M2矿体地下开采延深工程

联系人: 陈炳传 电话:

联系地址: 江西省玉山县紫湖镇

邮政编码: / / 传真: / /

Q/JXKJ-D0106-2019

共1页 第1页

序号	检测项目	参数及型号	样号	检测结果	存在问题与整改意见
1	空压机	BK55-8G	AJKJYF315-272-2023	合格	/
2	排水系统	+184m中段 3台水泵、2路管路	AJKJPS135-272-2023	合格	/
		主排水泵	D12-25×5	AJKJPS135-PB474-272-2023	
	D12-25×5		AJKJPS135-PB475-272-2023	合格	
	D12-25×5		AJKJPS135-PB476-272-2023	合格	
3	通风系统	系统	AJKJTF95-272-2023	合格	/
		主通风机 K40-4-No10/15	AJKJTF95-ZS117-272-2023	合格	
4	供配电系统	电气设施	AJKJGD136-DS72-272-2023	合格	/
		电力变压器 S9-80/10	AJKJGD136-BY260-272-2023	合格	
		矿用电力变压器 S11-M-400/10	AJKJGD136-BY261-272-2023	合格	
		接地电阻	AJKJGD136-DJ(1240-1246)- 272-2023	合格	
	以下空白				
备注	/				

检测单位: 江西省安全技术服务有限公司
地址: 江西省南昌市青云谱区南莲路503-1号
传真: 0791-8520832
电话: 0791-8520832
邮政编码: 330030



安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2023年12月2日



江西亿山矿业有限公司

玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程

安全检测检验报告说明书

一、矿山概况

1. 矿区位置和交通

江西亿山矿业有限公司玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程位于玉山县城 340° 方向 30km 处，属玉山县紫湖镇管辖。地理坐标：东经 118° 07' 56.71" ~118° 08' 18.79" ，北纬 28° 55' 01.11" ~28° 55' 47.42" ，矿区范围共 10 个拐点圈定，面积为 0.2132km²。矿区有简易公路与玉山县城经紫湖镇至三清山的道路相连，距紫湖镇约 3km，交通便利。

江西亿山矿业有限公司委托湖南联盛勘察设计有限公司于 2016 年 10 月编制完成了《江西亿山矿业有限公司玉山县紫湖镇采矿队干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程初步设计》及《安全设施设计》，于 2017 年 1 月 11 日经原江西省安全生产监督管理局审查批复，批复号：赣安监非煤项目设审（2017）3 号，批复设计概况：以地下开采方式开采萤石矿，开采矿证许可范围内南矿区的+300m~+175m 标高之间的 M2 矿体。矿山取得设计批复后，启动了基建工程的施工，但因为采矿许可证过期等原因，矿山一直停工至今并于 2023 年 1 月 16 日取得新的采矿许可证，新采矿许可证规模与许可范围不变，矿山名称由江西亿山矿业有限公司玉山县紫湖镇采矿队干坑口萤石矿变更为江西亿山矿业有限公司玉山县干坑口萤石矿。目前矿方根据《江西亿山矿业有限公司玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程安全设施设计变更》及《江西亿山矿业有限公司玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程初步设计变更》完成了建设工程。

采用浅孔留矿法作为矿山的采矿方法，开采顺序：同一中段内采取后退式开采。平硐+斜坡道开拓，开拓有+288m、+273m、+225m 和+184m 中段等 4 个中段。+273m 中段作为回风巷道。其中+225m 中段为首采中段。

2. 矿山证照情况

采矿许可证号：C3611012010126120085447，有效期陆年，自 2018 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 7 日，面积 0.2132 平方公里。开采矿种：萤石；开采方式：地下开采，生产规模 3.00 万 t/a。

3. 矿山开采现状

1. 运输系统

中段矿石、废石采用 UQ3.5 矿用自卸车经斜坡道-平硐运输。

2. 矿井通风系统

采用抽出式通风方式，矿井通风路径为：新鲜风流从+273m 平硐-斜坡道进入+225m 中段平巷，再由+225m 中段平巷经采场人行井进入回采作业面，清洗采场工作面，污风经采场另一侧人行井进入回风平巷，由安装在+288m 回风井口的主通风机抽出地表。

在+288m 回风井口安装了一台 K40-4-No10/15 主通风机，风量： $8.5\sim 18.6(\text{m}^3/\text{s})$ ；全压： $168\sim 776\text{Pa}$ ；电机功率： 15kW 。

3. 空压机

采用地表集中供气方式，在+273m 平硐口附近建一空压机棚，空压机棚安装了 1 台 BK55-8G 型空压机。

4. 排水系统

+273m 水平以上涌水通过各自平硐排水沟自流排出地表，在+184m 中段设置泵房和水仓，选用三台水泵将水排至+273m 平硐，通过水沟自流直接排出地表。在+184m 中段水泵房安装了 3 台 D12-25 \times 5 水泵 ($Q=12.5\text{m}^3/\text{h}$, $H=125\text{m}$, $N=11\text{kW}$)。

5. 供配电系统

(1) 矿井电源：矿区 10kV 高压电源来自据矿区 3km 的紫湖镇变电站，经高压架空线引至矿区变电所，作为矿山主供电电源。备用电源采用一台 120KW 三相交流同步发电机，作为井下备用电源。

(2) 地面供电：采用一台 S11-M-400/10 变压器，从紫湖镇变电所的 10kV 电源供电线路 T 接一电源。变压器高压侧用一组跌落式熔断器和高压避雷器作保护；变压器低压侧通过低压配电柜中的低压空气开关负责对主扇、空压机、维修及生活照明地面供电。低压配电为三相四线制系统，即 TN-C 系统。

(3) 井下供电：

采用一台 S9-80/10 型变压器，负责井下水泵排水、局扇通风、生产照明等的供电。矿用变压器低压配电为三相三线制无中性点系统，即 IT 系统。

检测检验情况

1. 检测检验项目

受江西亿山矿业有限公司委托，本次检测检验了江西亿山矿业有限公司玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程下列项目：

- (1) 空气压缩机：BK55-8G 型空压机 1 台；
- (2) 排水系统及 D12-25×5 型水泵 3 台；
- (3) 通风系统及 K40-4-No10/15 型主通风机 1 台；
- (4) 供配电系统：电气设施、电力变压器、接地电阻。

2. 检测检验时间：2023 年 12 月 12-13 日。

3. 检测检验简介

(1) 检测检验资质能力

本公司取得了江西省应急管理厅认定的安全生产检测检验机构资质证书，在有效期内。批准的检测检验项目包括提升机、提升绞车、井口井筒安全防护设施、罐笼、钢丝绳、通风系统、通风机、主排水系统及主排水泵、空气压缩机、供电系统等。本次承接的检测检验项目均在资质批准的检测检验能力范围之内。

(2) 检测检验依据的方法标准

本次检测检验依据的方法标准有 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》、AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》、AQ2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》、AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》、AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》、AQ2054-2016《金属非金属在用主通风机系统安全检验规范》、AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》、《煤矿电气试验规程》（1983）煤生字第 761 号等，具体见检测检验报告。所依据的方法标准均为资质批准方法标准，检测检验按方法标准进行。

(3) 检测检验使用的仪器设备

本次检测检验使用的主要仪器设备有矿用空压机无线多参数测试仪、电能综合测试仪、矿用无线超声流量计、数字风量风速计、数字微压计、数字接地电阻测试仪、通用声级计、振动检测仪、数字型光电转速计、钢卷尺、智能数字大气压力计、数字式照度计、两排 10 道记忆秒表、便携式泵效测试仪、绝缘电阻测试仪、变比组别自动测试仪、直流电阻快速测试仪、中频直流高压发生器、交直流试验操作箱、绝缘油介电强度测试仪、红外干湿计等。所用仪器均经过具有资质计量部门检定或校准，且在检定或校准周期内，符合 AQ/T8006-2018《安全生产检测检验机构能力

的通用要求》及公司的管理体系要求。

4. 检测检验结果

根据现场检测检验的原始数据，或经计算验证，对照检测检验规范的要求，得出检验结论，形成检测检验报告。检测检验结果详情见检测检验报告。





金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委托单位：江西亿山矿业有限公司

受检单位：江西亿山矿业有限公司

玉山县干坑口莹石矿 M2 矿体地下开采延深工程


设备名称：普瑞阿斯螺杆压缩机

型号规格：BK55-8GH

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023 年 12 月 12 日

江西省矿检安科技术有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323



传真：0791-85208323

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF315-272-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备名称	普瑞阿斯螺杆空气压缩机	设备编号	1#	
规格型号	BK55-8G	出厂日期	2023.04	
制造单位	浙江开山压缩机股份有限公司			
设备状态	正常运行			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.12.12	
检测检验地点	井口空压机棚	检测检验周期	1年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司 玉山县干坑口莹石矿 M2 矿体地下开采延深工程			
检测检验项目	空气压缩机			
检测检验依据	AQ2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分: 固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	李通 邓小龙			
备注	/			

批准:  审核:  主检: 李通

日期: 2023.12.22 日期: 2023.12.22 日期: 2023.12.22

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF315-272-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电能综合测试仪	KJ678	±1.0 级 F.S	E20230200020
振动检测仪	KJ677	优于 5%±2 个字	M20230300975
钢卷尺	KJ668	2 级	L20230200140
数字转速表	KJ671	±(0.05%+5)	M20230200344
矿用空压机无线多参数测试仪	KJ470	±0.5%	T20230600219
声级计	KJ675	±2	M20230200101
智能数字大气压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度 ±2.0℃ 空气湿度 ±3%RH	M20230300972

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF315-272-2023

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

固定式空气压缩机基本信息					
空气压缩机铭牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	普瑞阿斯螺杆空气压缩机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	BK55-8G		电机型号	LY-180L4-2	
设备出厂编号	552204082		电机出厂编号	136704-04	
额定流量 (m ³ /min)	10		电机容量(kW)	55	
额定压力 (MPa)	0.8		额定电压(V)	380	
轴功率(kW)	≤55		额定电流(A)	102.6	
额定转速 (r/min)	2936		转速(r/min)	2940	
出厂日期	2022.04		出厂日期	2023.04	
制造厂家	浙江开山压缩机股份有限公司		制造厂家	浙江开山压缩机有限公司	
检测环境数据					
温度(℃)	11.7	湿度(%RH)	87.5	气压(hPa)	994.2
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。	无	/	2022年12月以前安装
2	安装环境	空气压缩机的储气罐,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅处。在井下,储气罐应与空气压缩机有效隔离。	地面储气罐,设在室外阴凉处	合格	
3	安全保护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道,应安装安全防护装置。	有安装防护装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF315-272-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	消防措施	空气压缩机安装地点应有消防器材。	有	合格	
5	值班机房噪声 (dB (A))	空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。	77.4	合格	操作机位旁
6	压缩机油闪点 (°C)	应使用闪点不低于 215°C 的空气压缩机油。	220	合格	润滑油性能指标分析报告
7	润滑系统密封	润滑系统不应有泄漏现象。	无	合格	
8	润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	有	合格	
9	润滑油欠压保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。	有	合格	
10	润滑油超温保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70°C 时应自动停车。	有	合格	
11	冷却系统	水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40°C, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。	风冷系统工作正常	合格	
12	冷却器	活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器,	/	/	螺杆式空压机不涉及
		冷却器出口应安装安全阀。	/	/	
13	储气罐安全装置	储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	储气罐上安装有安全阀、放水阀和检查孔	合格	
14	截止阀和释放装置	储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	储气罐与供气总管之间安装有截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间设有压力释放装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF315-272-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	储气罐压力表	储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。	有	合格	
16	止回阀	活塞式空气压缩机与储气罐之间,应安装止回阀。	/	/	螺杆式空压机不涉及
17	放空管	储气罐应设放空管,放空管的出口应避免直对相关人员。	放空管的出口未直对相关 人员	合格	
18	储气罐温度	储气罐内的温度应保持在 120℃ 以下,当超过 120℃ 时,装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	23.5℃, 有超温保护 装置	合格	
19	系统压力表	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。	/	/	容积流量 10m ³ /min
		回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。	在末级压缩级后安装压力指示仪表	合格	
20	排气压力 (MPa)	空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。	0.8	合格	额定压力 0.8 MPa
21	压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置,能对排气压力实现自动控制。	能	合格	
22	出口安全阀	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀,对于公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。	在末级压缩级之后安装有安全阀	合格	
23	末级出口的安全阀	如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接,则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时,空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接、储气罐上安装有安全阀	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF315-272-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
24	排气温度保护装置	活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。	/	/	螺杆式空压机不涉及
		回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。	有超温停车和报警装置, 温度限值: 90℃	合格	
25	曲轴箱油温 (℃)	活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	/	/	螺杆式空压机不涉及
26	停车复位	各种保护装置致使空气压缩机保护停车后, 应只能手动复位, 手动复位之前, 空气压缩机应不能自动起动。	只能手动复位	合格	
27	运转状态	各运动部件运行正常, 无异常现象。	运行正常	合格	
28	振动 (mm/s)	空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。	2.2	合格	
29	转速 (r/min)	对于非变频调速控制的空气压缩机, 其主轴转速与额定值间偏差不应超过 ±3%。	2937	合格	偏差: +0.03%
30	容积流量 (m ³ /min)	标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。	标态容积流量 8.92	合格	Q _e =10 0.85Q _e = 8.50
31	输入比功率 (kW /m ³ ·min)	输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。	5.13	合格	风冷 <7.7
32	输入电流 (A)	驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	91.53	合格	额定电流 102.6A
备注: /					

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF315-272-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





赣 应急 20 01

报告编号: AJKJPS135-272-2023

金属非金属矿山排水系统 安全检测检验报告

委托单位: 江西亿山矿业有限公司


受检单位: 江西亿山矿业有限公司

玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延伸工程

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 12 月 12 日

江西省矿检安科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 403-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-84208323

传真：0791-84208323


金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-272-2023


共 13 页 第 1 页

委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备状态		正常		
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年12月12日	
检测检验地点	+184m中段水泵房	检测检验周期	一年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司玉山县干坑口萤石矿 M2矿体地下开采延伸工程			
检测检验项目	金属非金属地下矿山主排水系统			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	李通 邓小龙			
备注	/			

批准:



审核:



主检: 李通

日期:

2023.12.22

日期:

2023.12.22

日期:

2023.12.22

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-272-2023

共 13 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度	检定/校准证书 编号
电能综合测试仪	KJ374	±1.0 级 F.S	E20230900009
红外干湿计	KJ494	±2.0%± 1 个字	T20230600206
振动检测仪	KJ643	优于 4%±2 个字	M20230300971
数字转速表	KJ468	±0.04%+4	M20230600402
数字式接地电阻 测试仪	KJ767	±(1%+0.01 Ω) ±(1.4%+0.1 Ω)	E20230200019
钢卷尺	KJ361	2 级	E20230100304
两排 10 道记忆 秒表	KJ149	1/100 秒计时精度	F20230300010
数位式照度计	KJ201	±3%rdg±0.4%F.S	E20230100004
矿用无线超声 流量计	KJ491	测量精度±1%	M20230600442
声级计	KJ640	±2	C20230200102
便携式泵效测试仪	KJ057	进、出口压力精度: 优于±0.4% 测量温差准确度: 优于±0.01℃	E20230100339

本页以下空白

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-272-2023

共 13 页 第 3 页

检测检验项目及结果

排水系统基本信息					
矿井正常涌水量 (m ³ /h)	5.61	设计最大排水量 (m ³ /h)	19.71		
检测环境数据					
温度 (°C)	16.6	湿度 (%RH)	85.2	气压 (hPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	水泵配置	只设 3 台水泵时, 水泵型号应相同。	水泵 3 台且型号相同	合格	
2	管路配置	应设工作排水管路和备用排水管路。	设有工作和备用排水管路	合格	
3	供配电能力	应同工作、备用以及检修水泵相适应; 并能保证同时开动工作和备用水泵。	能同工作、备用以及检修泵相适应; 能同时开动工作和备用泵	合格	
4	水仓容积	水仓应由两个独立的巷道系统组成。	2 个	合格	可容纳 17.82h 正常涌水量
		最低中段水仓总容积应能容纳 4h 的正常涌水量; 正常涌水量超过 2000m ³ /h 时, 应能容纳 2h 的正常涌水量, 且不小于 8000m ³ 。应及时清理水仓中的淤泥, 水仓有效容积不小于总容积的 70%。	100m ³	合格	
5	工作泵的排水能力 (m ³ /h)	工作水泵应能在 20h 内排出一昼夜正常涌水量。	13.856	合格	1#排水管路配合 1#泵约 9.72h 可排出一昼夜正常涌水量
6	工作水管的排水能力	工作排水管路应能配合工作水泵在 20h 内排出一昼夜正常涌水量。	工作排水管路能配合工作水泵在 20h 内排出一昼夜正常涌水量	合格	
7	工作泵和备用泵的联合排水能力 (m ³ /h)	工作水泵和备用水泵应能在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。	27.728	合格	1#、2#泵及全部排水管路约 17.06h 排出一昼夜的设计最大排水量
8	全部水管排水能力	全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。	全部排水管路能配合工作水泵和备用水泵在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量	合格	
9	检修时排水管路排水能力 (m ³ /h)	任意一条排水管路检修时, 其他排水管路应能完成正常排水任务	33.127	合格	2#排水管路配合 1#泵约 4.96h 可排出一昼夜正常涌水量
备注: 1. 矿井涌水量, 水仓容积由矿方提供; 2. +184m 中段水泵房排水至+273m 平硐口。					

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-PB474-272-2023

共 13 页 第 4 页

主排水泵检测检验项目及结果

委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备名称	离心泵	设备编号	1#	
规格型号	D12-25×5	出厂日期	2023.11	
制造单位	湖南佳华泵业有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年12月12日	
检测检验地点	+184m中段水泵房	检测检验周期	一年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司 玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延伸工程			
检测检验项目	金属非金属地下矿山主排水泵			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	李通 邓小龙			
备注	工作泵			



批准:

审核:

主检: 李通

日期: 2023.12.22

日期: 2023.12.22

日期: 2023.12.22

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-PB474-272-2023

共 13 页 第 5 页

主排水泵检测检验项目及结果

主排水泵基本信息					
排水泵参数			电动机参数		
设备名称	离心泵		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	D12-25×5		电机型号	YB3-160M1-2	
设备出厂编号	36010		电机出厂编号	157	
额定流量 (m ³ /h)	12.5		电机容量(kW)	11	
额定扬程 (m)	125		额定电压(V)	380/660	
轴功率 (kW)	≤11		额定电流(A)	20.7/11.9	
额定转速 (r/min)	2950		额定转速 (r/min)	2940	
制造厂家	湖南佳华泵业有限公司		制造厂家	中国.冠龙电机有限公司	
出厂日期	2023.11		出厂日期	2023.11	
安装日期	/		安装日期	/	
检测环境数据					
温度(℃)	16.6	湿度(%RH)	85.2	气压(hPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	机房温度(℃)	机房(或硐室)的温度不应超过30℃。	16.6	合格	
2	照明设施(1x)	机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于14 lx。	32.5	合格	
3	值班位置噪声 (dB(A))	水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。	80.6	合格	控制柜旁

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-PB474-272-2023

共 13 页 第 6 页

主排水泵检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	接地电阻 (Ω)	电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。	1.19	合格	
4	排水泵启动时间 (min)	单台水泵的启动时间应不大于 4 分钟。	1.08	合格	
6	振动 (mm/s)	按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。	2.4	合格	二类泵 B 级 $\leq 2.8\text{mm/s}$
7	排水泵噪声 (dB (A))	在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。	87.7	合格	
8	转速 (r/min)	在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 4\%$ 。	2936	合格	偏差: -0.47%
9	电动机输入电流 (A)	在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。	15.15	合格	
10	排水能力 (m^3/h)	在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	13.856	合格	
		工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	能	合格	无异常现象
11	扬程 (m)	排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。	108.37	合格	实际排高 92.8
12	运行工况点的效率 (%)	排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。	53.89	合格	$\eta_e=58\%$
13	吨水百米电耗 ($\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$)	排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$, 即 $W_{t,100}\leq 0.5\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$ 。	0.65	不合格	
14	排水泵性能曲线	需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。	/	/	企业无此需求
14	运行状况	在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。	无异常	合格	
备注: /					


金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-PB475-272-2023

共 13 页 第 7 页

主排水泵检测检验项目及结果

委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备名称	离心泵	设备编号	2#	
规格型号	D12-25×5	出厂日期	2023.11	
制造单位	湖南佳华泵业有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年12月12日	
检测检验地点	+184m 中段水泵房	检测检验周期	一年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司 玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延伸工程			
检测检验项目	金属非金属地下矿山主排水泵			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	李通 邓小龙			
备注	备用泵			

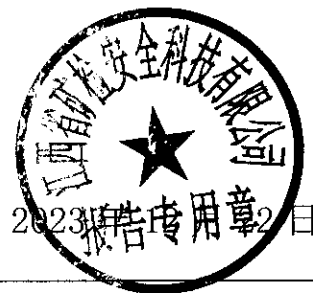

批准: 刘子豪

审核: 李通

主检: 李通

日期: 2023.12.22

日期: 2023.12.22

日期: 2023.12.22

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-PB475-272-2023

共 13 页 第 8 页

主排水泵检测检验项目及结果

主排水泵基本信息					
排水泵参数			电动机参数		
设备名称	离心泵		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	D12-25×5		电机型号	YB3-160M1-2	
设备出厂编号	36009		电机出厂编号	158	
额定流量 (m ³ /h)	12.5		电机容量(kW)	11	
额定扬程 (m)	125		额定电压(V)	380/660	
轴功率 (kW)	≤11		额定电流(A)	20.7/11.9	
额定转速 (r/min)	2950		额定转速 (r/min)	2940	
制造厂家	湖南佳华泵业有限公司		制造厂家	中国.冠龙电机有限公司	
出厂日期	2023.11		出厂日期	2023.11	
安装日期	/		安装日期	/	
检测环境数据					
温度(℃)	16.6	湿度(%RH)	85.2	气压(hPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	机房温度(℃)	机房(或硐室)的温度不应超过30℃。	16.6	合格	
2	照明设施(lx)	机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于14lx。	31.6	合格	
3	值班位置噪声 (dB(A))	水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。	82.0	合格	控制柜旁

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-PB475-272-2023

共 13 页 第 9 页

主排水泵检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	接地电阻 (Ω)	电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。	1.24	合格	
4	排水泵启动时间 (min)	单台水泵的启动时间应不大于 4 分钟。	1.12	合格	
6	振动 (mm/s)	按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。	2.4	合格	二类泵 B 级 $\leq 2.8\text{mm/s}$
7	排水泵噪声 (dB (A))	在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。	88.6	合格	
8	转速 (r/min)	在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 4\%$ 。	2935	合格	偏差: -0.51%
9	电动机输入电流 (A)	在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。	16.02	合格	
10	排水能力 (m^3/h)	在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	13.872	合格	
		工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	能	合格	无异常现象
11	扬程 (m)	排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。	108.86	合格	实际排高 92.9
12	运行工况点的效率 (%)	排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。	54.55	合格	$\eta_e=58\%$
13	吨水百米电耗 ($\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$)	排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$, 即 $W_{t,100}\leq 0.5\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$ 。	0.64	不合格	
14	排水泵性能曲线	需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。	/	/	企业无此需求
14	运行状况	在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。	无异常	合格	
备注: /					

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-PB476-272-2023

共 13 页 第 10 页

主排水泵检测检验项目及结果

委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备名称	离心泵	设备编号	3#	
规格型号	D12-25×5	出厂日期	2023.11	
制造单位	湖南佳华泵业有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年12月12日	
检测检验地点	+184m中段水泵房	检测检验周期	一年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司 玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延伸工程			
检测检验项目	金属非金属地下矿山主排水泵			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	李通 曾广福			
备注	检修泵			



批准: 刘... 日期: 2023.12.22

审核: 李通 日期: 2023.12.22

主检: 李通

日期: 2023.12.22

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-PB476-272-2023

共 13 页 第 11 页

主排水泵检测检验项目及结果

主排水泵基本信息					
排水泵参数			电动机参数		
设备名称	离心泵		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	D12-25×5		电机型号	YB3-160M1-2	
设备出厂编号	36011		电机出厂编号	159	
额定流量 (m ³ /h)	12.5		电机容量(kW)	11	
额定扬程 (m)	125		额定电压(V)	380/660	
轴功率 (kW)	≤11		额定电流(A)	20.7/11.9	
额定转速 (r/min)	2950		额定转速 (r/min)	2940	
制造厂家	湖南佳华泵业有限公司		制造厂家	中国.冠龙电机有限公司	
出厂日期	2023.11		出厂日期	2023.11	
安装日期	/		安装日期	/	
检测环境数据					
温度(℃)	16.6	湿度(%RH)	85.2	气压(hPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	机房温度(℃)	机房(或硐室)的温度不应超过30℃。	16.6	合格	
2	照明设施(lx)	机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于14lx。	30.8	合格	
3	值班位置噪声 (dB(A))	水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。	81.3	合格	控制柜旁

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS135-PB476-272-2023

共 13 页 第 12 页

主排水泵检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	接地电阻 (Ω)	电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。	1.22	合格	
4	排水泵启动时间 (min)	单台水泵的启动时间应不大于 4 分钟。	1.10	合格	
6	振动 (mm/s)	按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。	2.4	合格	二类泵 B 级 $\leq 2.8\text{mm/s}$
7	排水泵噪声 (dB (A))	在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。	87.7	合格	
8	转速 (r/min)	在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 4\%$ 。	2939	合格	偏差: -0.37%
9	电动机输入电流 (A)	在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。	15.71	合格	
10	排水能力 (m^3/h)	在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	13.282	合格	
		工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	能	合格	无异常现象
11	扬程 (m)	排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。	109.05	合格	实际排高 93.1
12	运行工况点的效率 (%)	排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。	56.25	合格	$\eta_e=58\%$
13	吨水百米电耗 ($\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$)	排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$, 即 $W_{t,100}\leq 0.5\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$ 。	0.62	不合格	
14	排水泵性能曲线	需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。	/	/	企业无此需求
14	运行状况	在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。	无异常	合格	

备注: /

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS99-209-2023

共 13 页 第 13 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





赣 应 急 20 01

报告编号：AJKJTF95-272-2023

金属非金属矿山通风系统 安全检测检验报告

委托单位：江西亿山矿业有限公司

受检单位：江西亿山矿业有限公司

玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023 年 12 月 12-13 日

江西省矿检安科技术有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF95-272-2023

共 12 页 第 1 页

委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备状态		正常		
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.12.12-13	
检测检验地点	矿区及井下	检测检验周期	1年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司 玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程			
检测检验项目	金属非金属地下矿山通风系统			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》 AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》 AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	李通 邓小龙			
备注	/			

批准:



审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

批准:  审核:  主检: 李通
 日期: 2023.12.22 日期: 2023.12.22 日期: 2023.12.22

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF95-272-2023

共 12 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度	检定/校准证书 编号
红外干湿计	KJ594	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20230600206
数字风速仪	KJ465	\pm (读数 $2\%+0.2$) m/s	E20230100433
钢卷尺	KJ361	2 级	E20230100305
绝缘电阻测试仪	KJ532	$\pm 3\%$	AAL20234486042
数字式接地电阻 测试仪	KJ637	\pm (1%+0.01 Ω) \pm (1.5%+0.1 Ω)	E20230200019
声级计	KJ640	± 2	C20230200102
振动检测仪	KJ653	优于 $5\% \pm 2$ 个字	M20230300971
智能数字大气 压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度 $\pm 2.0^\circ\text{C}$ 空气湿度 $\pm 3\% \text{RH}$	M20230300972
电能综合测试仪	KJ678	± 1.0 级 F.S	E20230200020
手持式激光测距仪	KJ652	分辨率 1mm	L20230300821
数字风速风量计	KJ457	\pm (指示值的 $5\%+0.1\text{m/s}$)	M20230600500
智能数字微压计	KJ649	精度:0.5%FS	M20230300973

本页以下空白

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF95-272-2023

共 12 页 第 3 页

检测检验项目及结果

通风系统基本信息						
主通风机台数		1		通风方法		
				机械通风		
检测环境数据						
温度(℃)		10.5~18.2		湿度(%RH)		
				86.9~97.4		
				气压(hPa)		
				990.9~1005.1		
检测检验项目						
序号	检验项目		检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	机械通风系统		应有机械通风系统。	有	合格	
2	通风系统图		应有通风系统图并及时更新。	有	合格	
3	进回风巷、进排风口、作业面、采空区、通风构筑物检查		应有主进风巷并风流畅通；主回风巷不作人行道。	进风巷风流畅通、主回风巷不作人行道	合格	
			进风口没有受到有害物质污染；排出的污风没有对矿区环境造成污染。	进风口没有受到有害物质污染；污风没有对矿区环境造成污染	合格	
			采场、掘进巷道、二次破碎巷道和电耙巷道应利用贯穿风流或局部机械通风；局部机械通风应符合安全技术规范要求。	采场利用贯穿风流、掘进巷道利用局部机械通风，局部机械通风符合技术规范要求。	合格	
			应及时密闭采空区。	已密闭	合格	
			通风构筑物应保持完好严密状态。	保持完好严密状态	合格	
4	反风装置		当利用轴流式风机反转反风时，其反风量应达到正常运转时风量的60%以上。	风机反转反风量能达到正常运转时风量的64.19%	合格	
5	风量 (m ³ /s)	总进风量	应满足矿井的需要。	13.97	合格	
		总需风量	应满足矿井的需要。	11.68	合格	设计需风量
		总排风量	应满足矿井的需要。	15.47	合格	
		有效风量	应满足矿井的需要。	12.63	合格	

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号：AJKJTF95-272-2023

共 12 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
6	作业面风速合格率 (%)	作业面风速合格率应不小于 65%。	100	合格	
7	风源风质合格率 (%)	风源风质合格率应不小于 90%。	/	/	
8	矿井有效风量率 (%)	有效风量率 $\geq 60\%$ 。	81.64	合格	
9	风量供需比	风量供需比应为 1.32~1.67。	1.32	合格	
备注：/					

本页以下空白


金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF95-272-2023

共 12 页 第 5 页

附表一: 通风系统基本情况表

开拓方式	平窿● 竖井○ 斜坡道●	井口标高 (m)	+273、+288	作业中段标高 (m)	+225
通风方式	抽出式	通风方法	机械通风	井下最多同时 作业人数(人)	12
进风井口 标高(m)	+273	出风井口标高 (m)	+288	主井~回风井 最大风路长(m)	约 1000
主扇台数 (台)	主扇铭牌功率 (kW)	主扇铭牌风量 (m ³ /s)	主扇铭牌风压 (Pa)	局扇台数 (台)	井下内燃设备总功率 (kW)
1	15	8.5~18.6	168~776	2	约 91.2
通风构筑物类型及现状		有风门等通风构筑物, 保持完好严密状态。			
矿井通 风示意 图	见附图				
备注					

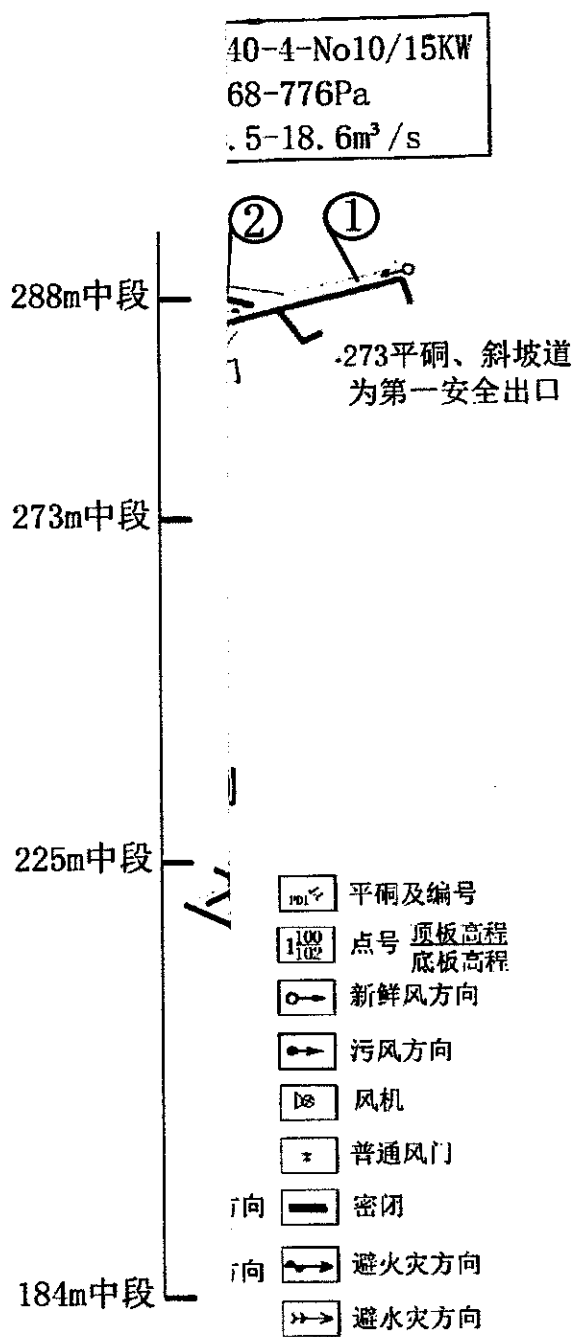

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF95-272-2023

共 12 页 第 8 页

附表三: 测点断面面积、风速测定统计表

中段名称	测点序号	测定地点	测点断面面积 (m ²)	平均指示风速 (m/s)	校正风速 (m/s)	实际风速 (m/s)	实际风量 (m ³ /s)	标准风量 (m ³ /s)	空气重率 γ (kg/m ³)
+273m 中段	1	平硐井口入风 10m 处	7.39	1.83	1.89	1.89	13.97	13.85	1.19
	2	+273m 中段与斜坡道交汇 以下 10m 处	7.46	1.76	1.82	1.82	13.58	13.81	1.21
+225m 中段	3	斜坡道与+225 中段交汇 以上 12m 处	7.51	1.73	1.79	1.79	13.44	13.55	1.21
	4	装矿运输巷	7.42	0.57	0.62	0.62	4.60	4.64	1.21
	5	采场作业面	5.64	0.55	0.60	0.60	3.38	3.41	1.21
	6	斜坡道与+184 中段交汇 以上 15m 处	7.50	0.60	0.64	0.64	4.80	4.84	1.21
+184m 中段	7	主运输巷	7.48	0.59	0.63	0.63	4.71	4.71	1.20
	8	水泵房/配电硐室	4.66	0.42	0.46	0.46	2.14	2.14	1.20
	9	掘进作业面	7.39	0.30	0.34	0.34	2.51	2.51	1.20
	10	总回风巷	3.62	3.99	4.05	4.05	14.66	14.78	1.21
+288m 中段	11	主扇入风处	1.23	12.71	12.58	12.58	15.47	15.60	1.21


金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告




报告编号: AJKJTF95-ZS117-272-2023

共 12 页 第 9 页

主通风机检测检验项目及结果

主通风机基本信息					
检测日期	2023.12.12		检测地点	+288m 回风井口	
主通风机名牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	矿山节能通风机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	K40-4-No10/15		电机型号	YX3-160-4	
设备出厂编号	18899		电机出厂编号	0508472	
额定风压 (Pa)	168~776		电机容量 (kW)	15	
额定风量 (m ³ /s)	8.5~18.6		额定电压 (V)	380	
轴功率 (kW)	≤15		额定电流 (A)	29.3	
传动方式	直联		转速 (r/min)	1460	
出厂日期	2018.07		出厂日期	2016.08	
制造厂家	淄博市周村风机厂有限公司		电机制造厂家	荣成市恒升电机厂	
安装日期	/		安装日期	/	
检测环境数据					
温度 (°C)	10.8	湿度 (%RH)	94.5	气压 (hPa)	990.9
检测依据	GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 AQ2054-2016 《金属非金属在用主通风机系统安全检验规范》				
检测结论	合格				
备注	/				

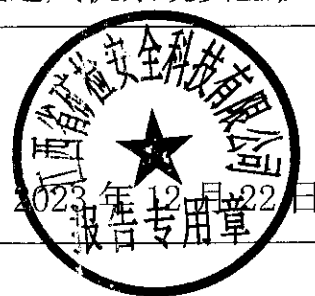

批准:  审核:  主检: 
 日期: 2023.12.22 日期: 2023.12.22 日期: 2023.12.22

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF95-ZS117-272-2023

共 12 页 第 10 页

主通风机检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装的主通风机应具有矿用产品安全标志。	有	合格	/
2	零部件和紧固件	通风机和配套电动机各零部件应齐全。	齐全	合格	/
		通风机各连接部位的紧固件应牢固。	牢固	合格	/
3	刹车装置	装有刹车装置的通风机, 其刹车装置应灵活可靠。	/	/	无刹车装置
4	润滑系统	装有润滑系统的主通风机, 其润滑系统应工作正常。	/	/	无润滑系统
5	结构	通风机外壳和内部结构不应有异常变形或损伤。	未见变形及损伤	合格	/
6	电动机运行功率(kw)	通风机的电动机运行功率不应超过其额定功率。	14.92	合格	Pe=15kw
7	接地电阻(Ω)	通风机的电动机接地电阻应不大于4Ω。	1.93	合格	/
8	绝缘电阻(MΩ)	额定电压380V时, 应不小于0.5MΩ;	36	合格	/
		额定电压660V时, 应不小于1MΩ;	/	/	/
		额定电压6000V时, 应不小于6MΩ。	/	/	/
9	叶片径向间隙值(mm)	通风机叶片与机壳(或保护圈)的单侧间隙值应不小于2.5mm。	最小7	合格	/
10	安全保护及设施	通风机应具备使矿井风流反向的反向性能或反风设施。	有反向设施	合格	/
		当利用轴流式风机反转反风时, 应有明确标识。	有反转反风标识	合格	/
		通风机应具备过流保护。	有过流保护	合格	/

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF95-ZS117-272-2023

共 12 页 第 11 页

主通风机检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
11	监测用仪器仪表	主通风机设有监测风压的仪表;	有	合格	/	
		设有监测风量(或风速)的仪表;	有	合格	/	
		设有监测电流的仪表;	有	合格	/	
		设有监测电压的仪表;	有	合格	/	
		通风机为矿井离心式通风机时,还应设有监测轴承温度的仪器仪表。	/	/	/	
12	振动(mm/s)	刚性支承: $V_{rms} \leq 4.6 \text{ mm/s}$ 。	1.9	合格	/	
		挠性支承: $V_{rms} \leq 7.1 \text{ mm/s}$ 。	/	/	/	
13	备用电动机	每台通风机应具有相同型号和规格的备用电动机,并有能迅速调换电动机的设施。	有	合格	/	
14	噪声(dB(A))	通风机附近作业场所的噪声不应超过85dB(A)。	84.1	合格	主通风机控制柜处	
		大于85dB(A)时,需配备个人防护用品;	/	/		
		大于或等于90dB(A)时,还应采取降低作业场所噪声的措施。	/	/		
15	轴承温度(°C) (离心式通风机)	滚动轴承	轴承表面温度不应高于环境温度40°C。	/	/	轴流式通风机
		滑动轴承	进油口油温最高为43°C,	/	/	
			经过轴承和轴承箱后的油温温升不应超过28°C,	/	/	
			且轴承出口油温不应超过71°C。	/	/	
16	效率(%)	通风机在运行工况下的效率,按全压计算不应低于70%。	/	/	/	
		按静压计算不应低于60%。	61.33	合格	/	
17	风量(m ³ /s)	应满足矿井的需要和产品使用说明书的规定。	15.47	合格	正风风量	
			9.93	合格	反风风量	
18	风压(Pa)	应满足矿井的需要和产品使用说明书的规定。	524.6	合格	静压	
备注: /						

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告


报告编号: AJKJTF95-272-2023

共 12 页 第 12 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





赣 应急 20 01

报告编号：AJKJGD136-DS72-272-2023

金属非金属矿山供电系统（电气设施） 安全检测检验报告

委托单位：江西亿山矿业有限公司


受检单位：江西亿山矿业有限公司

玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023 年 12 月 12-13 日

江西省安全生产科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD136-DS72-272-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备名称	供电系统	设备编号	/	
规格型号	/	出厂日期	/	
制造单位	/			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年12月12-13日	
检测检验地点	矿区及井内	检测检验周期	一年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司 玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程			
检测检验项目	供电系统			
检测检验依据	GB50070-2020《矿山电力设计标准》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 《煤矿电气试验规程》（1983）煤生字第 761 号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL/T572-2010《电力变压器运行规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			

批准：刘小勇

日期：2023.12.22

审核：李伟

日期：2023.12.22

主检：曾广福

日期：2023.12.22



金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD136-DS72-272-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
声级计	KJ640	±2	C20230200102
红外干湿计	KJ673	±2.0%± 1 个字	T20230200047

本页以下空白

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD136-DS72-272-2023

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

检测环境数据					
温度（℃）	13.4-18.2	湿度(%RH)	74.3-86.2	气压(kPa)	/
供电系统（电气设施）基本信息					
检测地点			设备型号		
井口变电亭主接地极			/		
井口变电亭电力变压器接地			S11-M-400/10（1306468）		
井口变电亭电力变压器接地			S9-80/10（00042653）		
井口变电亭配电房配电柜接地			/		
井口发电机房柴油发电机接地			T2X-120（20110411）		
+184m 中段水泵房主接地极			/		
+184m 中段水泵房配电柜接地			/		

本页以下空白

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD136-DS72-272-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	变配电所或 变压器位置	距采矿场开采边界的距离应大于或等于200m。	大于 200m	合格	
		不应设在爆破器材爆炸危险区以内。	危险区以外	合格	
		不宜设在未稳定的排废场内，且应有安全距离。	有安全距离	合格	
		不宜设在初期塌陷区，当避开塌陷区有困难时，应采取注浆、充填等安全措施。	塌陷区外	合格	
2	变电所噪音 dB (A)	不应大于 60dB (A)。	54.6	合格	井口变电亭
3	双电源供电	有下列情况之一的（一级负荷）应设双电源： 1. 有一级负荷的井下变、配电所； 2. 主排水泵房变、配电所； 3. 在有爆炸危险或对人体健康有严重损害危险环境中工作的主通风机； 4 升降人员的竖井提升机。	双电源	合格	配备一台柴油发电机组 T2X-12 型 120KW，一路 10KV 电源来自紫湖镇变电站。
4	井下配电电压	高压配电电压应不超过 35kV。	/	/	
		低压配电电压应不超过 1140V。	380V	合格	
		主运输巷道照明电压应不超过 220V。	220V	合格	
		井底车场照明电压应不超过 220V。	220V	合格	
		采掘工作面照明电压应不超过 36V。	36V	合格	
5	地面变配电所防雷	高压进户线和变压器应装设避雷装置。	装设有避雷装置	合格	
6	井下变配电所防雷	井下变电所一次配电母线及一次母线相接且电缆线路较长的旋转电极的机旁机柜内部，均应装设避雷装置。	/	/	
7	引入井下的供电电缆防雷	由地面架空线路引入井下的供电电缆，必须在架空线与电缆连接处装设避雷装置。	/	/	

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD136-DS72-272-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
8	变压器高压侧开关设施	单台变压器容量在 315kVA 以上的应在高压侧设置断路器。	装设断路器	合格		
		单台变压器容量在 315kVA 及以下的可在高压侧装设跌落式熔断器。	装设跌落式熔断器	合格		
9	变压器压侧开关设施	变压器低压侧的总开关，应采用自动空气开关或真空断路器。	自动空气开关	合格		
		低压馈出线应装设带有过电流保护的断路器。	有过电流保护	合格		
10	漏电保护装置	井下主变电所的低压馈出线，应装设漏电保护装置	/	/		
		向井下供低压电的地面变电所的低压馈出线，应装设漏电保护装置	装有漏电保护	合格	剩余电流动作断路器 TLYWIL-400/3300	
11	变压器外观检查	变压器安装应符合要求，绝缘子无破损，不应有漏油渗油现象，油标显示油位正常。	安装符合要求 绝缘子无破损 油位显示正常	合格		
12	井下用电力变压器	井下应采用矿用变压器（地表）。	/	/		
		普通变压器（地表）	其中性点不应直接接地；	中性点未直接接地	合格	S9-80/10 (00042653)
			变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线。	变压器二次侧的中性点未引出载流中性线	合格	
井下不应采用油浸式变压器（井下）。	/	/				
13	地面用电力变压器	地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。	未向井下供电	合格	S11-M-400/10 (1306468)	
14	变压器温度	油箱及结构表面温升不应超过 80K。	3.2K 2.0K	合格	S11-M-400/10 (1306468) S9-80/10 (00042653)	
15	电缆	在竖井井筒或倾角 45° 及以上的井巷内，固定敷设的电缆应采用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆或聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆；	/	/	低压电缆 380V	
		在水平巷道或倾角小于 45° 的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用交联聚乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。	井内不涉及高压	/	ZC-YJV22-0.6 /1 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆	

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD136-DS72-272-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	电缆	移动式变电站的电源电缆应采用井下矿用监视型屏蔽橡套电缆；	/	/	
		非固定敷设的高低电压电缆、移动式和手持式电气设备应采用矿用橡套软电缆；	/	/	
		移动式照明线路应采用橡套电缆；有可能受机械损伤的固定敷设照明电缆应采用钢带铠装电缆；	/	/	
		硐室内应采用塑料护套钢带（或钢丝）铠装电缆；	铠装电缆	合格	
		井下信号和控制用线路应采用铠装电缆；	/	/	
		矿用橡套电缆的接地芯线不应兼作其他用途；	未作其他用途	合格	
		重要电源电缆、移动式电气设备的电缆及井下有爆炸危险环境的低压电缆应采用铜芯电缆。	铜芯电缆	合格	
16	电机车滑触线悬挂高度（由轨面算起）	主要运输巷道：线路电压低于 500V 时，不低于 1.8m；线路电压高于 500V 时，不低于 2.0m。	/	/	
17	地面接地装置的接地电阻	容量在 100kVA 以上变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 4Ω。	2.95Ω	合格	井口变电亭主接地极
		容量在 100kVA 以下变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 10Ω。	/	/	
18	井下接地装置的接地电阻	井下主接地极应不少于两组。	井下主接地极两组以上	合格	
		井下所有电气设备的金属外壳及电缆金属外皮均应接地，接地电阻不应大于 2Ω，主接地极应不少于两组。	1.12Ω	合格	+184m 中段水泵房主接地极
19	安全警示标识	变配电所或电气设备设施处应设有明显的安全警示标识。	有明显的安全警示标识	合格	
20	隔离设施	在高压电器设施安全区域应设置栅栏或隔离墙。	高处隔离	合格	
21	消防设施	变电所内应有灭火器等消防设施。	有灭火器等消防设施	合格	
备注：/					

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD136-DS72-272-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





赣 应急 20 01

报告编号: AJKJGD136-BY260-272-2023

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委托单位: 江西亿山矿业有限公司

受检单位: 江西亿山矿业有限公司
玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程

设备名称: 电力变压器

型号规格: S9-80/10

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 12 月 13 日

江西省研安科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323



传真：0791-85208323

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY260-272-2023

共 5 页 第 1 页

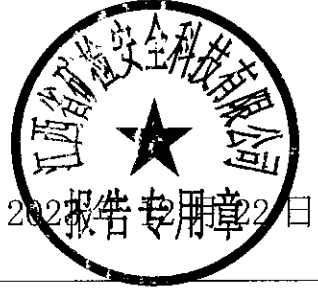委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备名称	电力变压器	设备编号	/	
规格型号	S9-80/10	出厂日期	2002年6月	
制造单位	浙江省江山电力变压器厂			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年12月13日	
检测检验地点	井口变电亭	检测检验周期	一年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司 玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程			
检测检验项目	电力变压器			
检测检验依据	GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983) 煤生字第 761 号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			

批准: 审核: 主检: 

日期: 2023.12.22

日期: 2023.12.22

日期: 2023.12.22

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY260-272-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书 编号
绝缘油介电强度 测试仪	KJ095	$\pm (3\%RD+1kV)$ (RD 为读数值)	E20230100027
绝缘电阻表	KJ096	$\pm 3\%$	E20230100028
变比组别自动 测试仪	KJ097	0.1 级 0.2 级 0.3 级	E20230100029
直流电阻快速 测试仪	KJ098	$0.2\% \pm 0.03\%FS$	E20230100030
中频直流高压 发生器	KJ099	0.1kV、1 μ A	E20230100031
交直流试验 操作箱	KJ101	1.5 级	E20230100032
红外干湿计	KJ673	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20230200047

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY260-272-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息						
型式	S9-80/10		额定容量 (kVA)	80		
接线方式	Yyno		额定电压 (V)	高压	10000	
冷却方式	ONAN			低压	400	
油重 (kg)	100		额定电流 (A)	高压	4.62	
器重 (kg)	/			低压	115.5	
总重 (kg)	490		阻抗电压 (%)	3.72		
出厂编号	00042653		出厂日期	2002年6月		
地点	井口变电亭		气候	阴		
制造厂家	浙江省江山电力变压器厂					
检测环境数据						
温度 (°C)	13.4	湿度 (%RH)	74.3	气压 (kPa)	/	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准	实测结果		单项判定	备注
1	绝缘电阻 (MΩ) 吸收比	1. 绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时, 绝缘电阻值换算式: $R_2=R_1 \times 1.5^{(t_1-t_2)/10}$ 式中 R1、R2 分别为温度 t1、t2 时的绝缘电阻值。 2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比 (R60/R15), 其标准是: 10~30°C 时一般不低于 1.3。	绝缘电阻	高压对低压及地: 1247MΩ 低压对高压及地: 1226MΩ 高低压对地 1231MΩ	合格	80 kVA
			吸收比/	/	/	

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY260-272-2023

共 5 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准			实测结果	单项判定	备注						
2	绕组的泄漏电流 (μA)	绕组额定电压 (kV)	1.2~3	6~15	20~35	17.1	合格	试验电压 10kV					
		直流试验电压 (kV)	5	10	20								
		1. 试验电压: 10kV 2. 与前一次测试结果相比应无明显变化。											
3	交流耐压试验 (kV)	1. 油浸变压器试验电压值:						26kV 1分钟无异常	合格				
		额定电压 (kV)	1.5	2	3	6	10				15	20	35
		试验电压 (kV)	7	8	13	19	26				34	41	64
2. 干式变压器按出厂试验电压的 0.85 倍。													
4	绕组的直流电阻	1. 对于配电变压器, 绕组直流电阻不平衡率: 相为不大于 4%, 线为不大于 2%; 对于电力变压器, 绕组电流电阻不平衡率: 相 (有中性点引出时) 为不大于 2%, 线 (无中性点引出时) 为不大于 1%。 2. 1600kVA 及以下变压器, 相间差别一般不大于三相平均值的 4%, 线间差别一般不大于三相平均值的 2%。 3. 与以前相同部位测得值比较, 其变化不应大于 2%。						高压侧	0.31%	合格			
								低压侧	0.36%				
5	变压比测定	1. 各相应接头的电压比与铭牌值相比, 不应有显著差别, 且符合规律。 2. 电压 35kV 以下, 电压比小于 3 的变压器电压比允许偏差为 ±1%, 但高压侧 6.3kV 及以下且容量在 500kVA 以下的变压器大修后可稍放宽, 最大不超过 ±2%, 其它所有变压器 (额定分接头) 电压比允许偏差为 ±0.5%。						AB/ab	25.029 偏差 +0.12%	合格	K=25		
								BC/bc	25.030 偏差 +0.12%				
								AC/ac	25.029 偏差 +0.12%				
6	绝缘油耐压试验 (kV)	击穿电压要求			25.7	合格	额定电压 10kV						
		额定电压 (kV)	新油及再生油	运行中的油									
		≤15	≥30	≥25									
		20~35	≥35	≥30									
备注: /													

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY260-272-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





赣 应急 20 01

报告编号: AJKJGD136-BY261-272-2023

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委托单位: 江西亿山矿业有限公司

受检单位: 江西亿山矿业有限公司
玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程

设备名称: 电力变压器

型号规格: S11-M-400/10

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 12 月 13 日

江西省矿业安全技术有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323


金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY261-272-2023


共 5 页 第 1 页

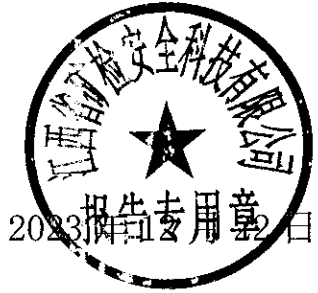委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备名称	电力变压器	设备编号	/	
规格型号	S11-M-400/10	出厂日期	2013年03月	
制造单位	江山市特种变压器厂			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年12月13日	
检测检验地点	井口变电亭	检测检验周期	一年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司 玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程			
检测检验项目	电力变压器			
检测检验依据	GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983) 煤生字第 761 号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格 			
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			


批准:



审核:



主检:



日期: 2023.12.22

日期: 2023.12.22

日期: 2023.12.22

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY261-272-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书 编号
绝缘油介电强度 测试仪	KJ095	$\pm (3\%RD+1kV)$ (RD 为读数值)	E20230100027
绝缘电阻表	KJ096	$\pm 3\%$	E20230100028
变比组别自动 测试仪	KJ097	0.1 级 0.2 级 0.3 级	E20230100029
直流电阻快速 测试仪	KJ098	$0.2\% \pm 0.03\%FS$	E20230100030
中频直流高压 发生器	KJ099	0.1kV、1 μ A	E20230100031
交直流试验 操作箱	KJ101	1.5 级	E20230100032
红外干湿计	KJ673	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20230200047

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY261-272-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息						
型式	S11-M-400/10		额定容量 (kVA)	400		
接线方式	Dyn11		额定电压 (V)	高压	10000	
冷却方式	ONAN			低压	400	
油重 (kg)	260		额定电流 (A)	高压	38.88	
器重 (kg)	/			低压	577.4	
总重 (kg)	1490		阻抗电压 (%)	3.95		
出厂编号	1306468		出厂日期	2013年03月		
地点	井口变电亭		气候	阴		
制造厂家	江山市特种变压器厂					
检测环境数据						
温度 (°C)	13.4	湿度 (%RH)	74.3	气压 (kPa)	/	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准	实测结果		单项判定	备注
I	绝缘电阻 (MΩ) 吸收比	1. 绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时, 绝缘电阻值换算式: $R_2=R_1 \times 1.5(t_1-t_2)/10$ 式中 R1、R2 分别为温度 t1、t2 时的绝缘电阻值。 2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比 (R60/R15), 其标准是: 10~30°C 时一般不低于 1.3。	绝缘电阻	高压对低压及地: 1431MΩ 低压对高压及地: 1397MΩ 高低压对地 1401MΩ	合格	400 kVA
			吸收比	/	/	

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY261-272-2023

共 5 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准			实测结果	单项判定	备注						
2	绕组的泄漏电流 (μA)	绕组额定电压 (kV)	1.2~3	6~15	20~35	15.4	合格	试验电压 10kV					
		直流试验电压 (kV)	5	10	20								
		1. 试验电压: 10kV 2. 与前一次测试结果相比应无明显变化。											
3	交流耐压试验 (kV)	1. 油浸变压器试验电压值:						26kV 1分钟无异常	合格				
		额定电压 (kV)	1.5	2	3	6	10				15	20	35
		试验电压 (kV)	7	8	13	19	26				34	41	64
2. 干式变压器按出厂试验电压的 0.85 倍。													
4	绕组的直流电阻	1. 对于配电变压器, 绕组直流电阻不平衡率: 相为不大于 4%, 线为不大于 2%; 对于电力变压器, 绕组电流电阻不平衡率: 相 (有中性点引出时) 为不大于 2%, 线 (无中性点引出时) 为不大于 1%。 2. 1600kVA 及以下变压器, 相间差别一般不大于三相平均值的 4%, 线间差别一般不大于三相平均值的 2%。 3. 与以前相同部位测得值比较, 其变化不应大于 2%。						高压侧	0.69%	合格			
								低压侧	0.76%				
5	变比比测定	1. 各相应接头的电压比与铭牌值相比, 不应有显著差别, 且符合规律。 2. 电压 35kV 以下, 电压比小于 3 的变压器电压比允许偏差为 ±1%, 但高压侧 6.3kV 及以下且容量在 500kVA 以下的变压器大修后可稍放宽, 最大不超过 ±2%, 其它所有变压器 (额定分接头) 电压比允许偏差为 ±0.5%。						AB/ab	25.034 偏差 +0.14%	合格	K=25		
								BC/bc	25.035 偏差 +0.14%				
								AC/ac	25.034 偏差 +0.14%				
6	绝缘油耐压试验 (kV)	击穿电压要求			26.1	合格	额定电压 10kV						
		额定电压 (kV)	新油及再生油	运行中的油									
		≤15	≥30	≥25									
		20~35	≥35	≥30									
备注: /													

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-BY261-272-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGD136-DJ(1240-1246)-272-2023

金属非金属矿山接地装置 安全检测检验报告

委托单位: 江西亿山矿业有限公司


受检单位: 江西亿山矿业有限公司

玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 12 月 12-13 日

江西省矿检安★科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323


传真：0791-85208323


金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告


报告编号: AJKJGD136-DJ(1240-1246)-272-2023

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	江西亿山矿业有限公司		
	地址	江西省玉山县紫湖镇		
设备名称	接地装置	设备编号	/	
规格型号	/	出厂日期	/	
制造单位	/			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年12月12-13日	
检测检验地点	矿区及井内	检测检验周期	一年	
受检单位	江西亿山矿业有限公司 玉山县干坑口萤石矿 M2 矿体地下开采延深工程			
检测检验项目	接地装置			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第761号 DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			

批准: 
日期: 2023.12.22

审核: 
日期: 2023.12.22

主检: 
日期: 2023.12.22



金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-DJ(1240-1246)-272-2023

共 4 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
数字式接地电阻测试仪	KJ636	$\pm(1\%+0.01\Omega)$ $\pm(1.5\%+0.1\Omega)$	E20230200021
红外干湿计	KJ673	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20230200047

本页以下空白

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-DJ(1240-1246)-272-2023

共 4 页 第 3 页

检测检验项目及结果

检测环境数据									
温度 (°C)		13.4-18.2	湿度 (%RH)		74.3-86.2	气压 (kPa)		/	
检测检验项目									
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻 (Ω)		绝缘电阻 (MΩ)		单项判定	
				测量值	技术要求	测量值	技术要求		
1	AJKJGD136-DJ1240-272-2023	井口变电亭主接地极	/	2.95		/	/	合格	
2	AJKJGD136-DJ1241-272-2023	井口变电亭电力变压器接地	S11-M-400/10 (1306468)	3.02		/	/	合格	
3	AJKJGD136-DJ1242-272-2023	井口变电亭电力变压器接地	S9-80/10 (00042653)	2.98	≤4	/	/	合格	
4	AJKJGD136-DJ1243-272-2023	井口变电亭配电房配电柜接地	/	2.96		/	/	合格	
5	AJKJGD136-DJ1244-272-2023	井口发电机房柴油发电机接地	T2X-120(20110411)	3.06		/	/	合格	
6	AJKJGD136-DJ1245-272-2023	+184m 中段水泵房主接地极	/	1.12	≤2	/	/	合格	
7	AJKJGD136-DJ1246-272-2023	+184m 中段水泵房配电柜接地	/	1.15		/	/	合格	
	以下无内容								

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD136-DJ(1240-1246)-272-2023

共 4 页 第 4 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------

